



Fuente de Voltaje: 12V

CONVENCIONES

CH #: Número de canales  
 Modulo NI 9219: 4 Entradas Analógicas  
 Conectores de terminal de resortes de 6 posiciones en cada canal

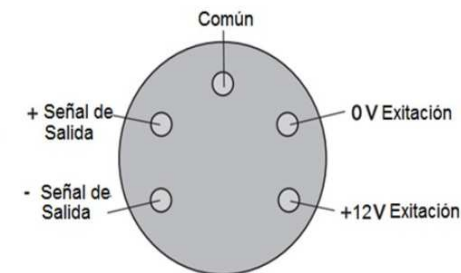

 Unidad Manejadora de aire (UM 001)

Canales	Lazo de control	Instrumento	Cant.
CH0	03	RHP - 2D1B	1
CH1	03	AVU -1A	1
CH2	04	TT - 641-6	24
CH3	04	M4W-AA2	8
CH4	04	RTD - 646	24
CH5	05	UM - 001	1
CH6	06	RTD - 646	1
CH7	07	DFS DA20	1
CH8	07	AVU - 1A	1
CH9	07	RHP -2D1B	1

0	2/02/19	VERSION FINAL	J.S	P.S	V.G.	V.G.
REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	EST 1	EST 2	REVISÓ	APROBÓ

REVISIONES



DISEÑO DE LA AUOMATIZACIÓN DE UNA CÁMARA CLIMATIZADA PARA PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES  
 PLANO DE CONEXIONES

	NOMBRE	INSTITUCIÓN
EST 1:	JUAN CAMILO SILVA GARCÍA	F.U.A
EST 2:	MARÍA PAULA SOTOOSORIO	F.U.A
REVISÓ	VICTOR RAUL GONZALEZ	F.U.A
APROBÓ	VICTOR RAUL GONZALEZ	F.U.A

CODIGO PLANO	PLANO N°	ESCALA
CÁMARA_CLIMATIZA_CONEXIONES	1 de 2	NA